



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży 18 – 400 Łomża, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 156 Telefon: (86) 216 52 61 e-mail: psse.lomza@sanepid.gov.pl	
ODDZIAŁ LABORATORYJNY 18-400 Łomża, ul. Dworna 21 Telefon: 696 496 444 e-mail: lab.psse.lomza@sanepid.gov.pl	
SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR M.9051.923.2026	Strona 1 z 1
Łomża, dnia 2026-07-20	

Nazwa i adres klienta ^{K)}: **Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży**
ul. Zjazd 23, 18-400 Łomża

Numer protokołu pobierania próbek ^{K)}: 15/DGW/2026


Próbkę pobrał / dostarczył ^{K)}: Agnieszka Truchel (zaświadczenie nr 066/2008 wydane przez WSSE Białystok)

Plan pobierania próbek ^{K)}: brak

Metoda pobierania próbek ^{K)}: PN-EN ISO 19458:2007

Cel badań/pomiarów ^{K)}: celem przedłożenia jednostce kontrolującej

Data przyjęcia próbek: 2026.07.14

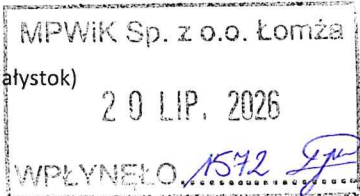

Identyfikator próbek ^{K)}	1/15/DGW/2026	2/15/DGW/2026	3/15/DGW/2026
Kod próbki	1054/F/M	1055/F/M	1056/F/M
Rodzaj i adres urządzenia lub źródła wody ^{K)}	Wodociąg Łomża		
Miejsce i punkt pobierania ^{K)}	SUW Podgórze – pompownia II° – woda uzdatniona – wyjście na miasto	Starostwo Powiatowe w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 27	Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Polna 40
Data pobierania próbek ^{K)}	2026.07.14		
Stan próbki	bez zastrzeżeń		
Opis próbek ^{K)}	woda do spożycia przez ludzi, wps próbki dostarczone w naczyniach przygotowanych przez OL PSSE w Łomży		

Badania wykonano w dniach: 2026.07.14 – 2026.07.17

WYNIKI BADAŃ						
Parametr	Metoda badawcza	Wartość parametryczna ¹⁾ [jtk]	Jednostka	Wyniki badań wraz z niepewnością		
				Kod próbki		
				1054 /F/M	1055 /F/M	1056 /F/M
1	2	3	4	5		
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04	0	jtk	0	0	0
Liczba <i>Escherichia coli</i> w 100 ml wody	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04	0	jtk	0	0	0
Liczba enterokoków kałowych w 100 ml wody	PN-EN ISO 7899-2:2004	0	jtk	0	0	0
Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody, agar odżywczy (22±2)°C, po (68 ±4)h (posiew wgłębnym)	PN-EN ISO 6222:2004	bez nieprawidłowych zmian ²⁾	jtk	obecne w liczbie mniejszej niż 3	33 [26;42]*	obecne w liczbie mniejszej niż 3

^{K)} informacje dostarczone przez klienta;

¹⁾ Wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2026 poz. 748);

²⁾ Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:

- 100 jtk / 1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej,
- 200 jtk / 1 ml w kranie konsumenta.

*niepewność rozszerzona wyniku badania wyznaczona zgodnie z PN-EN ISO 29201:2022 przy poziomie ufności około 95% i dla współczynnika rozszerzenia k=2. Niepewność nie uwzględnia etapu pobierania próbek.

1. Wyniki odnoszą się wyłącznie do otrzymanych i/lub badanych próbek.

2. Bez pisemnej zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży sprawozdanie nie może być powielane inaczej niż tylko w całości.

3. Klient ma prawo do złożenia skargi.

4. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbek pobranych i dostarczonych przez klienta.

5. Laboratorium ponosi odpowiedzialność za wszystkie dane przedstawione w sprawozdaniu poza informacjami dostarczonymi przez klienta. Informacje te mogą mieć wpływ na ważność wyników badań.

Autoryzował: starszy asystent mgr inż. Agnieszka Macko
stanowisko, imię i nazwisko

KONIEC

Sprawozdanie zostało sporządzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.